

Polkowice, dn. 16.05.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
 Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa
 Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
 ul. św. Sebastiana 1
 59-100 Polkowice
 tel.: 76 746 15 45

ODPIS PROTOKÓŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GG.6630.104.2018

Na podstawie art. 7d, 28b, 28ba. 1., 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 Nr 30 poz.163 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) na naradzie koordynacyjnej uzgadnia się następujące usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: sieć elektroenergetyczna (oświetlenie)
 Lokalizacja: Gmina: Polkowice - obszar wiejski
 Obręb: Moskorzyn, dz.: 25, 26/4, 83
 Wnioskodawca: ZIE ENERGIA ANDRZEJ BOGACZ ul. Spacerowa 97
 55-114 Piotrowiczki
 Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jasnogórska 11
 31-358 Kraków
 Przewodniczący: Anna Repela
 Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
 Opłata nr: 104/18/0
 Sposób przeprowadz.: stacjonarny z elementami elektronicznymi
 Data wpływu: 04.05.2018
 Rozp. narady: 16.05.2018
 Zakończ. narady: 16.05.2018

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym, będącym załącznikiem do odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami innych uczestników narady.

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Uwagi	Podpis
1	ENERGETYKA Spółka z o.o. w Lubinie	Mariusz Szot,	W zakresie sieci ciepłowniczych - nie dotyczy.	KOORDYNACJA STACJONARNA
		Krzysztof Kukuła,	W zakresie sieci elektroenergetycznych - bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA

2	EWE energia sp. z o.o.	Marcin Wojewoda	<p>1. Budowę należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem (wg załączników mapowych).</p> <p>2. O planowanym terminie rozpoczęcia robót Inwestor poinformuje pisemnie EWE energia Oddział w Krośnie Odrzańskim w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą Inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.</p> <p>3. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracowników EWE. Sieci gazowe zlokalizowane są jak na załączniku.</p> <p>4. Przy skrzyżowaniach z gazociągiem i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013) wraz z późniejszymi zmianami.</p> <p>5. Inwestor (lub podmiot działający na jego zlecenie) ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót a także zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej wynikłych z winy Inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.</p> <p>6. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu są: Jerzy Walkowski - tel: 600 029 282, Marcin Wojewoda - kom. 600 029 254</p>	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
---	------------------------	-----------------	---	---------------------------

3	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji		Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101))	
4	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice	Krystyna Godek,	Nie dotyczy.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
5	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna	Barbara Kuźniar	Bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
6	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud		Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101))	
7	KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Hydrotechniczny		Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101))	
8	Netia SA	Marek Rzęsa	Bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
9	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu	Tomasz Godlejewski	Bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA


10	Orange Polska S.A. Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie	Jacek Bakota	<p>Opiniujemy projekt na następujących warunkach:</p> <p>ow miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004</p> <p>o zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną na koszt Inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (odległość w zbliżeniu nie mniejsza niż 0,5m, odległość w miejscach zbliżeń i skrzyżowań pomiędzy rurami zabezpieczającymi zbliżeniowymi nie mniejsza niż 0,2m)</p> <p>o w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.</p> <p>o w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com</p> <p>o przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondzior o każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.</p> <p>W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);</p>	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
11	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu	Zenon Grodzki,	Bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA

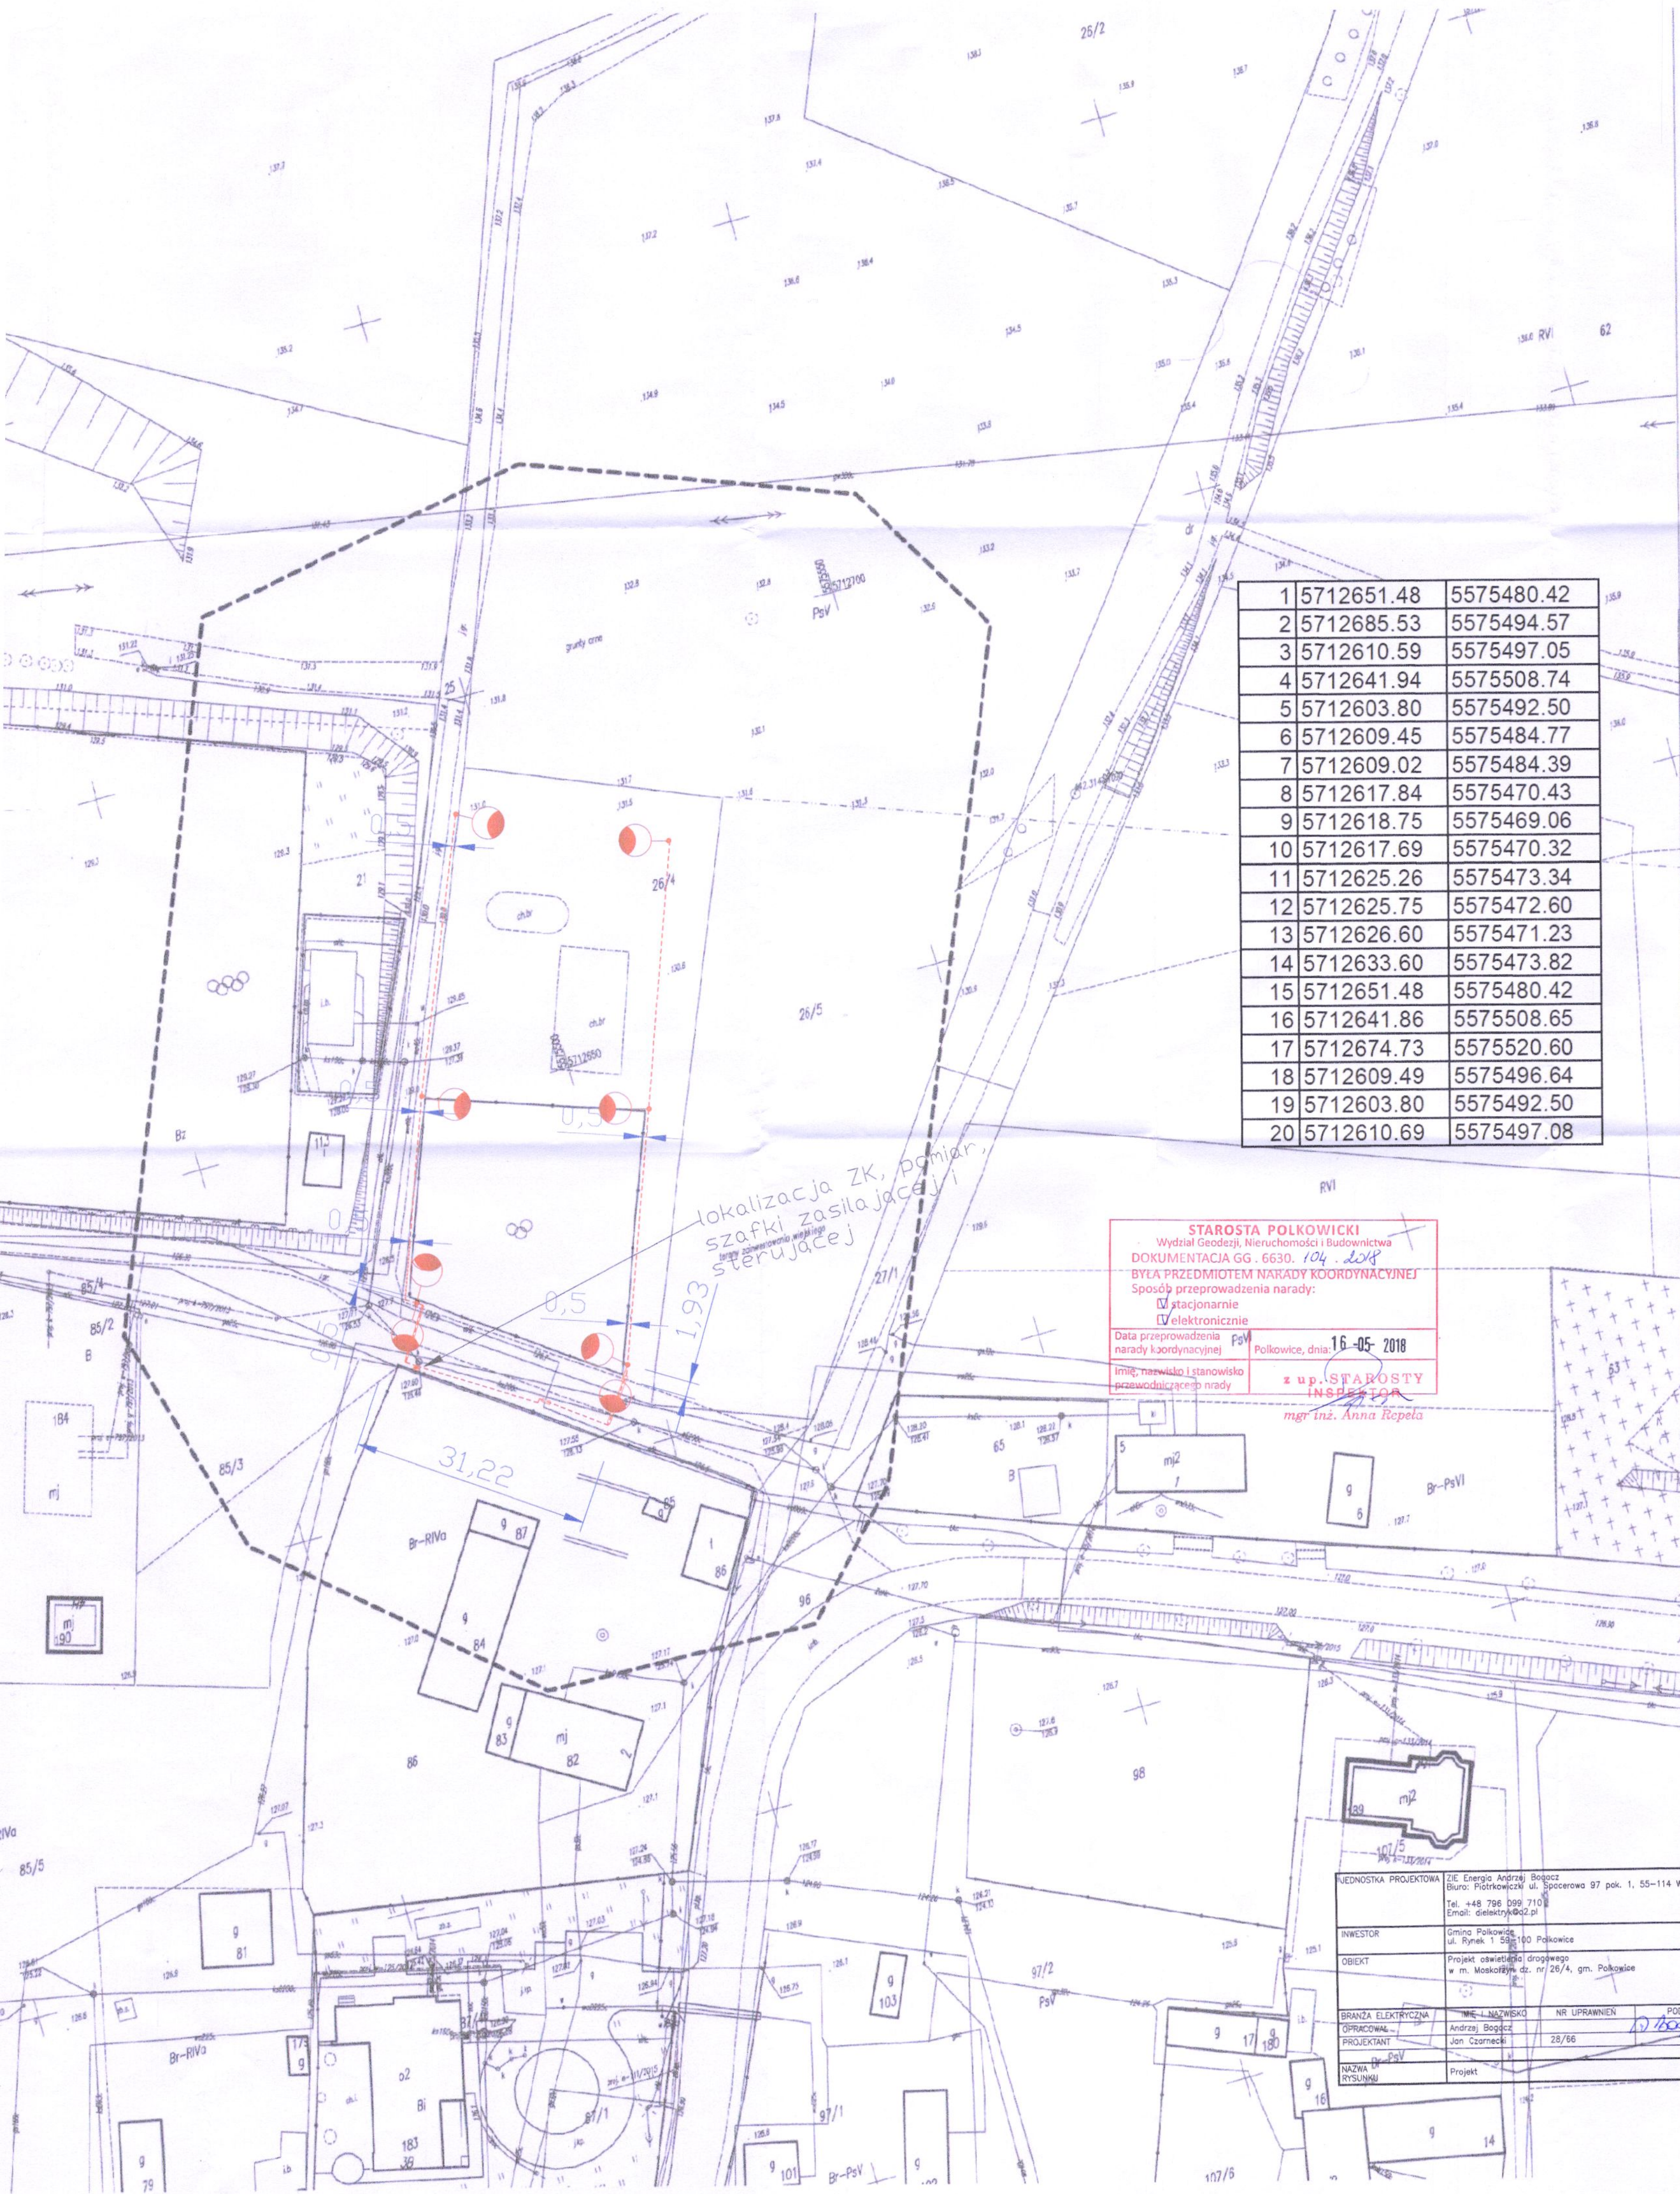
12	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Lubinie		Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101))	
13	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.	Jerzy Półkowski, Franciszek Czarny	W zakresie sieci ciepłowniczych - bez uwag. W zakresie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA KOORDYNACJA STACJONARNA
14	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy	Witold Piękny	Bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
15	Urząd Gminy Polkowice	Beata Więckowska-Wańczyk, Jacek Głowacki	Branża elektryczna i teletechniczna: Bez uwag Branża sanitarna: Bez uwag	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

ZALACZNIK:

- plan sytuacyjny zawierający propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

z up: STAROSTY
INSPEKTOR

mgr inż. Anna Repela



1	5712651.48	5575480.42
2	5712685.53	5575494.57
3	5712610.59	5575497.05
4	5712641.94	5575508.74
5	5712603.80	5575492.50
6	5712609.45	5575484.77
7	5712609.02	5575484.39
8	5712617.84	5575470.43
9	5712618.75	5575469.06
10	5712617.69	5575470.32
11	5712625.26	5575473.34
12	5712625.75	5575472.60
13	5712626.60	5575471.23
14	5712633.60	5575473.82
15	5712651.48	5575480.42
16	5712641.86	5575508.65
17	5712674.73	5575520.60
18	5712609.49	5575496.64
19	5712603.80	5575492.50
20	5712610.69	5575497.08

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Kierownik roboty mgr inż. Anna Starak geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i inżynierii Świadectwo nr 18851	„GEOSTAR” Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Informacyjnych Sobin, ul. Gwiezdna 6 59-101 Polkowice REGON 021037923 NIP 692-218-12-08 tel./fax 076 8626508 http://www.geostar.pl
Wzrost niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1:500 godło mapy: 3.158.30.13.3.1; 1.3; 3.2; 1.2; 1.1 2. poziom odniesienia „Kronstadt 86” 3. układ odniesienia 2000/15	
INFORMACJE DODATKOWE 1. ----- zakres pomiaru 2. Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie art. 48, ust. 1 pkt 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego 3. Mapa zawiera granice działek oraz granice klasoużytków zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków 4. Nie wyklucza się istnienia sieci, o których brak informacji branżowych 5. Mapa została wykonana bez usalenia obciążeń służebności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych 6. linia zabudowy	
Woj.: dolnośląskie Powiat: polkowicki Gmina: 021601_5, Polkowice Obręb: 00008, Moskorzyn Obiekt: dz. 26/4 GG.6640.378.2018	Mapa aktualna na dzień 09.03.2018. geostar GEODEZJA I INFORMACJA skala 1:500

STAROSTA POLKOWICKI
Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa
DOKUMENTACJA GG. 6630. 104. 2018
BYŁA PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ
Sposób przeprowadzenia narady:
☒ stacjonarnie
☒ elektronicznie
Data przeprowadzenia narady koordynacyjnej: Polkowice, dnia: 16-05-2018
Imię, nazwisko i stanowisko przewodniczącego narady: z up. STAROSTY INSPEKTOR mgr inż. Anna Repela

Mapę do celów projektowych (w zakresie aktualizacji) uzupełniono o dokumentację projektową
Nr: k797/2014, g797/2014, k797/2014
09.03.2018 data podpis

NIEDOSTĘPNOŚĆ PROJEKTOWA ZIE Energia Andrzej Bogacz Biuro: Piotrkowicki ul. Spoczerowa 97 pok. 1, 55-114 Wieszka Mała Tel. +48 796 099 710 Email: elektryka@z2.pl			
INWESTOR Gmina Polkowice ul. Rynek 1 59-100 Polkowice		STADIUM	
OBIEKT Projekt oświetlenia drogowego w m. Moskorzynie, dz. nr 26/4, gm. Polkowice		BRANŻA ELEKTRYCZNA	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	INŻ. I. NAZWISKO NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR PROJEKTU /2018
OPRACOWAŁ Andrzej Bogacz	28/86	16.05.2018	DATA maj 2018
PROJEKTANT Jan Czarnecki			SKALA 1:500
NAZWA RYSUNKU Projekt			NR RYSUNKU

inż. Jan Czarnecki
projektant i kierownik robót
długość w specjalności instalacji
i urządzeń elektrycznych
upr. nr 28866 i nr 94067
r. cz. l. by DOS/IE/5364/01

Podpisano na:
09.03.2018
13-04-2018
z up. STAROSTY INSPEKTOR
mgr inż. Sylwia Wójcik-Tokaj

Podpisano na:
2 podpisane
A. 827